


# 5. stāvs

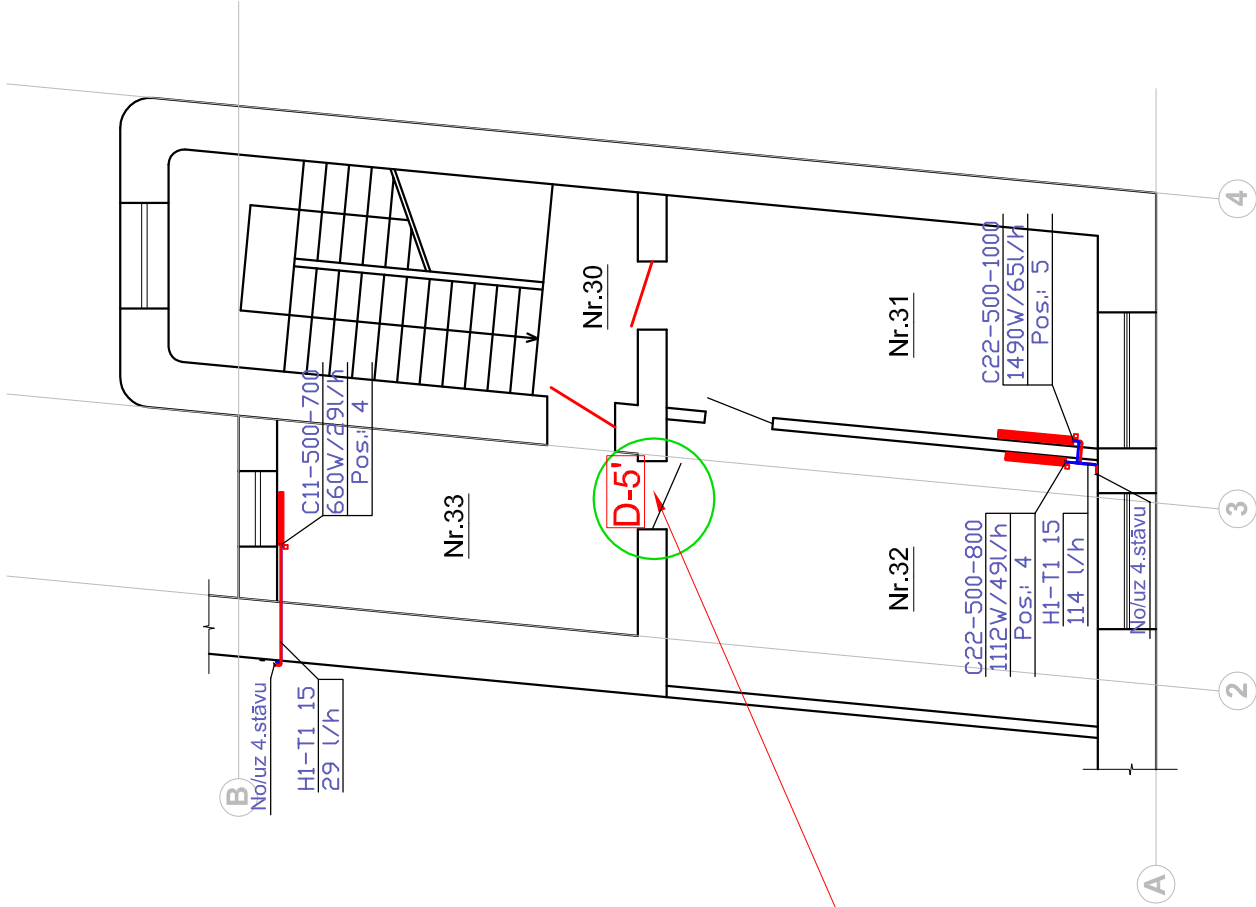

IZKAĻAMA AILE

# Siltumapgāde 5.stāva plāns

## PIEZĪMES

- 1. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventīļi.
- 2. Montējot cauruļvadus ievērot minimālo kritumu i=2mm uz iztukšošanas pusi.
- 3. Cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.
- 4. Radiatoru pieslēgumi - Ø15x1.2 mm.
- 5. Caurulēm, šķērsojot ugunsdrošās konstrukcijas jāuzliek:
  - ugunsdrošās mastika HILTI CP601S metāla caurļvadiem.
- 6. Gari horizontālie caurļvadu posmi ar paškompensāciju.

## 5. stāva telpu eksplikācija

Nr.	Nosaukums	m²
Korpuss 001		
30.	Kāpņu telpa	3,9
31.	Palīgtelpa	17,9
32.	Palīgtelpa	20,9
33.	Medicīnas kabinets	11,5
	KOPĀ:	54,2

Pasūtītājs: <b>Rīgas 3. arodskola</b>		Pasūtījums Nr.:		Rasējuma markat: <b>AVK/A</b>		Arhīva reģ. Nr.:	
Projekktāja: <b>I.Stebakovs</b>	Paraksts:	Projekktēja:	Paraksts:	Būvprojekta vad.:	Paraksts:	Datums: <b>31.01.2011</b>	Faills:
						<b>b/m</b>	